

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 59775/2014  
OZPZ 2106/2014

Vyřizuje/telefon  
Mgr. Bc. Miroslav Janoušek  
564 602 529

V Jihlavě dne  
3. 9. 2014

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

**Název:**

**Čerpací stanice PHM MASONITE**

**Kapacita (rozsah) záměru:**

Zastavěná plocha: 16,56 m<sup>2</sup>

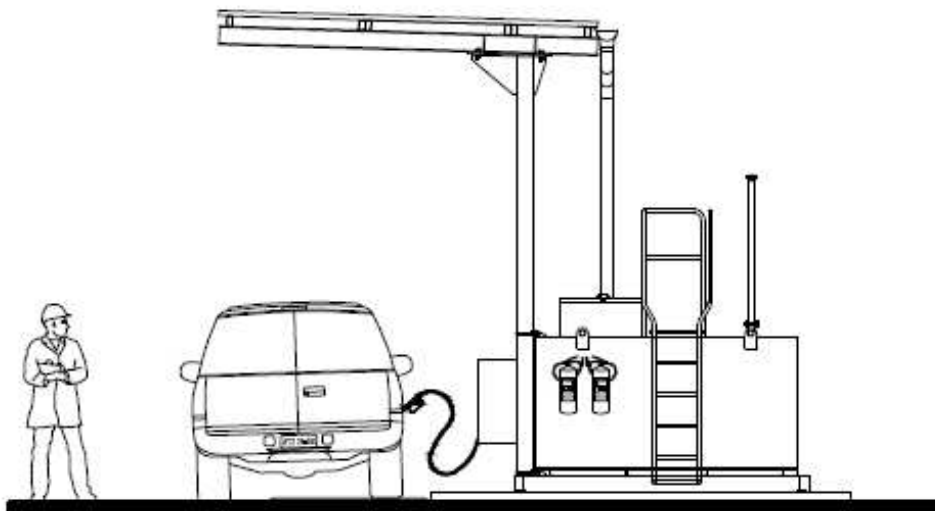
Výška stavby: 4,7 m (nejvyšší bod střechy od zpevněné plochy)

Uložiště PHM: nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž typ NDN 3500 (NM-D) – 3,7 m<sup>3</sup>

Záchytná jímka na úkapy: záchytná vana s netkanou textilií

Výdejní stojan: jednoduktový jednohadicový jednostranný výdejní stojan typ PIUSI MC 50 s integrovaným platebním terminálem

Předpokládaná výtoč motorové nafty je 42 m<sup>3</sup>/rok.

**Charakter záměru:**

Stavba ČS PHM bude sloužit k doplňování podnikových vozidel motorovou naftou.

Stavba ČS PHM se skládá z nadzemní skladovací nádrže na motorovou naftu typ NDN 3500, výdejního stojanu PIUSI MC 50, zastřešení, manipulační plochy, přípojky NN a datové přípojky.

**Umístění:**

kraj: Kraj Vysočina  
obec: Jihlava  
kat. území: Hruškové Dvory

**Zahájení:**

předpoklad X. 2014

**Dokončení:**

předpoklad I. 2015

**Oznamovatel:**

Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava

**IČO:**

264 82 738

**SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:**

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracovala společnost TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – Zpracoval: Ing. Kateřina Novotná, Ph.D. (neautorizovaná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí), Schválil: Ing. Libor Obal (autorizovaná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel krajský úřad vyjádření od níže uvedených subjektů:

**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, č.j.: KHSV/15963/2014/JI/HOK/Sme, ze dne 25. 8. 2014**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě **nepožaduje záměr projednat ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.**

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

**Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č.j.: ČÍZP/46/IPP/1412813.002/14/HZH, ze dne 26. 8. 2014**

**Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:**

Předmětem oznamovaného záměru je stavba čerpací stanice na motorovou naftu. ČS bude bezobslužná a bude sloužit pro potřeby společnosti Masonite spol. s r.o. Skladování MN bude v nadzemní dvouplášťové ocelové nádrži typu NDN 3500 Komfort Compact o celkovém objemu 3,7 m<sup>3</sup>. Z hlediska ochrany ovzduší se bude jednat o zdroj znečišťování ovzduší, neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. K samotné realizaci předloženého záměru nemáme připomínek. **Nepožadujeme** pokračování v procesu EIA.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

**Stanovisko oddělení ochrany přírody:**

Předložená dokumentace Čerpací stanice PHM MASONITE řeší záměr společnosti Masonite CZ spol. s.r.o., se sídlem Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava. Jedná se o výstavbu čerpací stanice PHM, která bude sloužit k doplňování podnikových vozidel motorovou naftou. Území pro plánovanou stavbu se nachází v severovýchodní části města Jihlava v katastrálním území Hruškové Dvory na pozemcích p. č. dle KN 418/1 a 418/34, uvnitř stávajícího oploceného areálu společnosti Masonite CZ spol. s.r.o. Čerpací stanice bude bez obsluhy tankování. Výdej motorové nafty bude zajištěn bezobslužným jednoduktovým jednohadicovým výdejním stojanem. Skladování motorové nafty bude v nadzemní dvouplášťové ocelové nádrži typ NDN 3500 KOMFORT COMPACT o celkovém maximálním objemu 3,7 m<sup>3</sup>. Výdej a stáčení PHM bude probíhat na zastřešené manipulační ploše. Dle stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočina č.j.: KUJI 47980/2014 ze dne 11. 7. 2014 záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (Natura 2000). Uvedený záměr se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Přímo v zájmovém území není registrován žádný významný prvek dle § 6 zákona. V zájmové lokalitě ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné památné stromy dle § 46 zákona. Záměr se nachází v místě nadregionálního biokoridoru. Lokální prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) se v místě záměru nenacházejí. Dle dokumentace nejsou poznatky o tom, že by se v místě stavby trvale vyskytovaly zvláště chráněné druhy rostlin a a živočichů dle § 48 zákona. Realizací záměru nebude krajinný ráz ovlivněn. Dle uvedené dokumentace není plánováno kácení stromů či zásahy do porostů ani ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. **Nepožadujeme** pokračování v procesu EIA.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

#### Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

Předložený záměr „Čerpací stanice PHM MASONITE“ řeší výstavbu podnikové čerpací stanice pohonných hmot (dále ČS PHM) v severovýchodní části města Jihlava v katastrálním území Hruškovy Dvory, uvnitř stávajícího oploceného areálu společnosti Masonite CZ spol. s.r.o. Stavba ČS PHM se skládá z nadzemní skladovací nádrže na motorovou naftu typ NDN 3500, výdejního stojanu PIUSI MC 50, zastřešení, manipulační plochy, přípojky NN a datové přípojky. Inspekce doporučuje doplnit výčet vznikajících odpadů při realizaci tohoto záměru o tyto druhy odpadů (dle vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů) kat. č. 150101 O - papírové a lepenkové obaly, 150102 O - plastové obaly, 150106 O - směsné obaly, 150110 N - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, jejichž vznik lze v průběhu realizace předpokládat. Z hlediska odpadového hospodářství nemáme dalších připomínek, **nepožadujeme** pokračování v procesu EIA.

***Výše uvedené bylo zapracováno do podmínek závěru zjišťovacího řízení záměru a zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

#### Stanovisko oddělení ochrany vod:

Předmětem oznámení je stavba ČS PHM v Jihlavě k. ú. Hruškové Dvory v areálu společnosti Masonite CZ spol. s r.o., resp. realizace nadzemní dvouplášťové nádrže na motorovou naftu o celkovém max. objemu 3,7 m<sup>3</sup> a jednoho výdejního stojanu. Výdej a stáčení motorové nafty bude probíhat na zastřešené vodohospodářsky zabezpečené ploše. K realizaci předloženého záměru v souvislosti se zacházením se závadnými látkami připomíná OOV nutnost dodržování ust. § 39 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zejména pak vypracovat plán opatření pro případ havárie a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a provádět prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušky těsnosti potrubí a nádrže určené ke skladování motorové nafty. Dále bez připomínek. Pokračovat v procesu EIA **nepožadujeme**.

***Výše uvedené bylo zapracováno do podmínek závěru zjišťovacího řízení záměru a zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

Na základě výše uvedených stanovisek inspekce **nepožaduje** pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

## ZÁVĚR:

Záměr „**Čerpací stanice PHM MASONITE**“ naplňuje dikci bodu 10.4 kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu - (*Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.*), a to jako záměr dosahující příslušných limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dne 4. 8. 2014 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Čerpací stanice PHM MASONITE“  
nemá významný vliv** na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

1. Dodržet technická opatření při výstavbě a provozování uvedená v kapitole D.4. předloženého oznámení EIA.
2. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace záměru bude zacházeno s látkami závadnými povrchovým či podzemním vodám ve větším množství, je nutno dodržovat povinnosti stanovené ustanovení § 39 vodního zákona.
3. Vypracovat plán opatření pro případ havárie a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.
4. Prostřednictvím odborně způsobilé osoby provádět zkoušky těsnosti potrubí a nádrže určené ke skladování motorové nafty.
5. Rozšířit výčet vznikajících odpadů dle stanoviska Česká inspekce životního prostředí, oblastního inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č.j.: ČIŽP/46/IPP/1412813.002/14/HZH, ze dne 26. 8. 2014.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

### Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Jedná o záměr, navržený v k. ú. Hruškové Dvory.

### Závažnosti vlivů

Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia> (kód záměru VYS 733).

**Statutární město Jihlava jako dotčený územně samosprávný celek** ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Statutární město Jihlava zároveň **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

## **Rozdělovník**

### ***Oznamovatel /obdrží prostřednictvím datové schránky/:***

1/ TRASO s.r.o., Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

### ***Dotčené územní samosprávné celky /obdrží prostřednictvím datové schránky/:***

2/ Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - **zde**

### ***Dotčené správní úřady /obdrží prostřednictvím datové schránky/:***

4/ Krajský úřad Kraje Vysočina – **zde**

5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

7/ Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

### ***K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona /obdrží prostřednictvím datové schránky/:***

8/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

### ***Na vědomí /obdrží prostřednictvím datové schránky/:***

9/ Magistrát města Jihlavy, OŽP, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

10/ Magistrát města Jihlavy, SÚ, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

11/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno